

## Caractéristiques de la baignade

**Nom :** Plage de la Milady  
**Commune :** Biarritz  
**Département :** Pyrénées Atlantiques  
**Région :** Aquitaine  
**Responsable Opérationnel :** DGS  
**Responsable Administratif :** M. Le Maire  
**Période d'Ouverture :** les 10, 11, 14/06 puis du 17/06 au 17/09/2017  
**Heures de surveillance :** de 12h à 18h (juin et septembre), et de 10h à 19h (juillet et août)  
**Fréquentation :** 3500 pers. / jours

## Schéma de la zone de baignade



### Légende



- Points de Prélèvement ARS
- Poste de Secours
- Toilettes
- Douches

## Qualité de la zone de baignade

Classement par année	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Milady	BON	BON	BON			

Excellente qualité  
 Bonne qualité  
 Excellent  
 Bon

## Carte de la zone d'étude

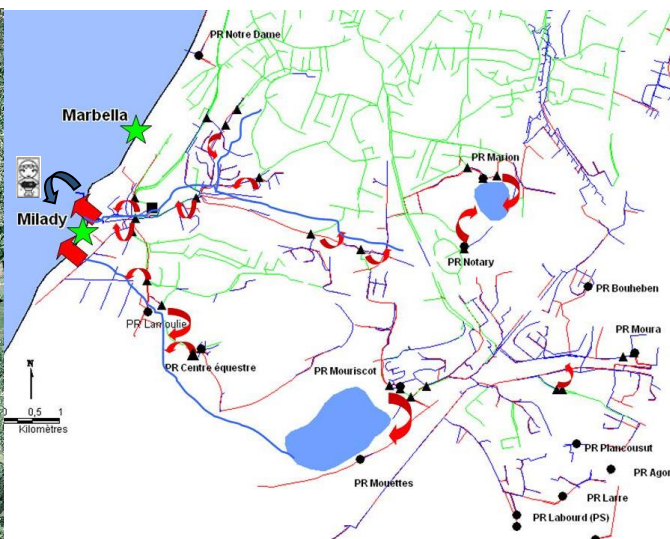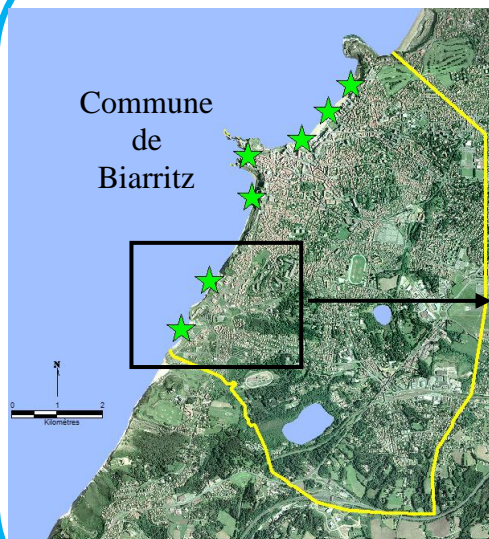

### Légende

- Sources de pollution bactériologique**
- Poste de relèvement (PR)
  - Déversoir d'orage (DO)
  - Station d'épuration
  - Baigneurs
  - Déversement via les TP ou les DO
- Importance de la source de pollution bactériologique**
- Mineur
  - Secondaire
  - Majeur
- Réseau d'assainissement**
- Réseau pluvial
  - Réseau séparatif
  - Réseau unitaire
- Gradient selon l'importance de la pollution**
- - 
  -

## Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Sources	Impact	Distance de la Zone de baignade	Indicateurs	Procédures	Mesures de Gestion Préventive
Assainissement (déversoirs d'orage, Vanne effacement de radier, trop plein de poste de relèvements)	significatif	0	Mesure de débit Analyse des eaux de baignade et Suivi pluviométriques	Contre analyse et Ouverture d'une fiche de non conformité	Autosurveillance du système d'assainissement (télécontrôle 24h/24), Programme de surveillance réglementaire et Autosurveillance en méthode rapide de la qualité de l'eau
Ruisseau du Lamoulié		800 m			
Ruisseau Chardinérou		0			
Fréquentation de la zone de baignade	faible	0	Analyse des eaux de baignade	Procédure auto surveillance Eau de Baignade	Programme de surveillance réglementaire et d'auto surveillance en méthode rapide de la qualité de l'eau
Branchement assainissement	Faible	0	Contrôle des branchements et inspections télévisés	Intervention Lyonnaise des eaux	Autosurveillance du système d'assainissement (télécontrôle 24h/24),